SaniSpray HP™ 20

LEVEGŐ NÉLÜLI KÉZI

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Valamennyi utasítás és figyelmeztetés megismerésére olvassa el a 3A7646 (vezetékes) vagy a 3A7649 (akkumulátoros) fertőtlenítőszóró kézikönyvét. E Rövid útmutató nem helyettesíti valamennyi utasítás és a berendezéssel szállított valamennyi figyelmeztető címke elolvasását és megértését.

KÉMIAI VESZÉLYEK: Tartsa be a fertőtlenítőszer tartályon található és a kézikönyvben felsorolt kémiai veszélyekre vonatkozó figyelmeztetést. Ne irányítsa a szórófejet emberekre vagy állatokra. Viseljen védőfelszerelést.

TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY: Ne használjon a vezetékes fertőtlenítőszóróban alkoholalapú vagy egyéb gyúlékony folyadékot. Tartsa be e kézikönyvben található tűz- és robbanásveszélyre vonatkozó figyelmeztetéseket.

BŐRBE LÖVELLÉS VESZÉLYE: Nagy nyomású berendezés. Tartsa tisztán a szórófúvókát és szüntesse meg a szivárgásokat. Amikor leállítja a fertőtlenítőszórót, akkor kövesse a Nyomásmentesítési eljárás utasításait.

MPa / bar / PSI

AZ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉS BE NEM TARTÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉSEKHEZ, AMPUTÁLÁSHOZ VAGY HALÁLOS SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET.

ÉRTESÍTÉS

Ne működtesse folyadék nélkül a fertőtlenítőszórót.
A fertőtlenítőszóró szárazon működtetése esetén károsodhat a szivattyú.

A fertőtlenítőszóróban maradt fertőtlenítőszer károsítja azt.
A károsodás elkerülésére, minden használat után alaposan mossa ki meleg vízzel. Ne tárolja úgy a fertőtlenítőszórót, hogy fertőtlenítőszer van benne.

Olyan működési problémákat okozhat a fertőtlenítőszer habzása, amely károsíthatja a fertőtlenítőszórót. Várjon, amíg eltűnik a hab, ezután töltse a FlexLiner tartályba.

A VEZÉRLŐSZERVEK BEMUTATÁSA

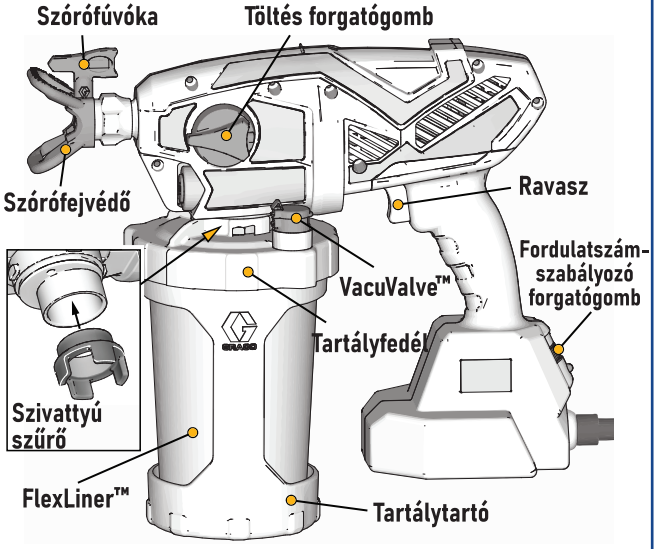

Nyomásmentesítési eljárás

Ezen eljárást kövesse, amikor a NYOMÁSMENTESÍTÉSI ELJÁRÁS elvégzésére vonatkozó utasítás szerepel.



1 Bontsa a hálózati kábel csatlakozását (húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját vagy vegye ki az akkumulátort).

2 Fordítsa a Töltés forgatógombot lefelé a TÖLTÉS állásba a nyomáscsökkentéshez.

INDÍTÁS

Nézze át a fertőtlenítőszóró kézikönyvében található fontos felhasználói információkat annak megértésére, hogy milyen típusú fertőtlenítőszerekkel használható a fertőtlenítőszóró.

E fertőtlenítőszóró gyárilag fel van töltve egy kis mennyiségű tesztfolyadékkal. Az első használat előtt fontos, hogy meleg vízzel öblítse ki a fertőtlenítőszórót. A fertőtlenítőszer kézikönyvében nézze meg az Egy új fertőtlenítőszóró öblítése című részt.

A fertőtlenítőszer megfelelő használatához olvassa el a gyártó utasításait a címkén. Ha hígításra van szükség, akkor a megfelelő fertőtlenítőszert külön tartályban hígítsa.

1 Egy új feladatba kezdés előtt végezze el a NYOMÁSMENTESÍTÉSI ELJÁRÁST.

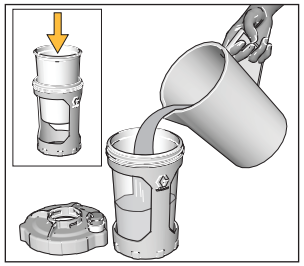

2 Dugja a FlexLiner tartályt a tartálytartóba, majd töltse fel megfelelően hígított fertőtlenítőszerrel.
▪ **MEGJEGYZÉS:** Olyan sérülés szempontjából ellenőrizze, mint például repedés a FlexLiner tartály tetején. Ne használja, ha sérült.

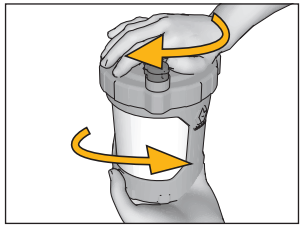

3 A légmentes tömítés biztosítása érdekében ütközésig fordítsa el a tartályfedelet a tartálytartón.

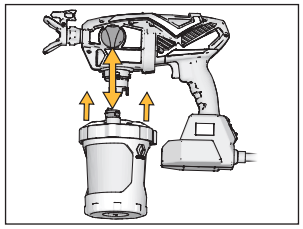

4 Tegye a tartályt fertőtlenítőszóróba:
A. Ellenőrizze, hogy be van-e szerelve és tiszta-e a szivattyú szűrő.
B. Állítsa egy vonalba (a tartályfedélen található) VacuValve vákuumszelepet (a fertőtlenítőszórón található) Töltés forgatógombbal.
C. Nyomja a tartályszerelvényt a fertőtlenítőszóróba. Fordítsa el a reteszeléshez.

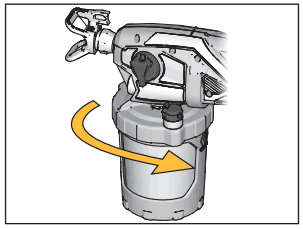

INDÍTÁS

folytatni



5 A következő módon töltse fel a fertőtlenítőszerrel a szivattyút:
A. Ellenőrizze, hogy a Töltés forgatógomb lefelé van-e fordítva, azaz a TÖLTÉS állásban van-e.
B. Dugja a fertőtlenítőszóró hálózati kábelének a csatlakozódugóját egy hálózati csatlakozóaljzatba, vagy tegyen egy teljesen feltöltött akkumulátort a fertőtlenítőszóróba.



C. Fordítsa a fertőtlenítőszórót fejjel lefelé.
▪ 5 másodpercig tartsa meghúzva a ravaszt.
▪ **MEGJEGYZÉS:** Nem fecskendezi ki a fertőtlenítőszert, hanem visszakeringteti a szivattyún keresztül a tartályba.



D. Fordítsa egyenes helyzetbe a fertőtlenítőszórót, és nyissa ki a VacuValve vákuumszelep sapkát.
E. Úgy billentse meg fertőtlenítőszórót, hogy a legmagasabb pozícióban legyen a VacuValve vákuumszelep.



F. Addig nyomja össze a FlexLiner tartályt, amíg a fertőtlenítőszer a VacuValve vákuumszelep tartályba nem folyik, és az összes levegő el nem távozik a tartályból.
G. Amíg folytatja FlexLiner tartály összenyomását, zárja a VacuValve vákuumszelep sapkát.



▪ **MEGJEGYZÉS:** Ha nincs összenyomva a FlexLiner tartály, amikor nyitva van a VacuValve vákuumszelep sapka, akkor hirtelen levegő jut a FlexLiner tartályba. Ha buborékokat lát a tartályban, akor ismételje meg az E-G jelű lépéseket.



6 Ellenőrizze, hogy a szórófúvóka előrefelé, a SZÓRÁS irányába mutat-e.



7 Fordítsa a Töltés forgatógombot előrefelé, a SZÓRÁS állásba.



8 Húzza meg a ravaszt annak ellenőrzésére, hogy szórja-e fertőtlenítőszert a fertőtlenítőszóró. Ha 5 másodpercen belül nem kezdődik meg a szórás, akkor ÁLLÍTSA LE, és ismételje meg az indítást.

Készen áll a fertőtlenítőszórásra!

FERTŐTLENÍTŐSZÓRÁS

A fertőtlenítőszóró kézikönyvében nézze meg a Fertőtlenítőszórás című részt.



1 Állítsa a szórófejvédőt a kívánt vízszintes vagy függőleges szórási irányba.

2 Irányítsa a szórópisztolyt a szórandó felületre.

3 Fordítsa a legkisebb állásba a fordulatszám-szabályozó forgatógombot.



4 Tartsa meghúzva a ravaszt, és lassan növelje a Fordulatszám-szabályozó forgatógombbal arra a minimális értékre a fordulatszámot, amely a megfelelő fertőtlenítőszer szóráshoz szükséges.

5 A kívánt felületi bevonat eléréséhez határozza meg a fertőtlenítőszórónak a felszíntől való megfelelő távolságát és a kézmozgatás sebességét.

TARTÁLY ÚJRATÖLTÉSE

1 A tartály újratöltéséhez először hajtsa végre a NYOMÁSMENTESÍTÉSI ELJÁRÁST.



2 Vegye ki a tartályszerelvényt a fertőtlenítőszóróból. Tegye a fertőtlenítőszórót egy rongyra.

3 Vegye le a tartályfedelet a tartálytartóról, majd töltse fel megfelelően hígított fertőtlenítőszerrel.

4 Kövesse az INDÍTÁS című rész utasításait a folytatáshoz.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

MEGJEGYZÉS: A fertőtlenítőszóróban maradt fertőtlenítőszer károsítja azt. A károsodás elkerülésére, minden használat után alaposan mossa ki meleg vízzel. Lásd a fertőtlenítőszóró kézikönyvének Tisztítás és tárolás című része. Ne tárolja úgy a fertőtlenítőszórót, hogy fertőtlenítőszer van benne.

1 A fertőtlenítőszóró tisztításához először hajtsa végre a NYOMÁSMENTESÍTÉSI ELJÁRÁST.

2 Vegye ki a tartályszerelvényt a fertőtlenítőszóróból. Tegye a fertőtlenítőszórót egy rongyra.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

folytatni

3 Vegye le a tartályfedelet a tartálytartóról, és öntse a megmaradt fertőtlenítőszert egy hulladékgyűjtő tartályba.

4 Hulladékként helyezheti el a használt FlexLiner tartályt és egy új FlexLiner tartályt tehet be vagy megtisztíthat egy használt FlexLiner tartályt.

5 Meleg vízzel töltse fel a FlexLiner tartályt.



6 A légmentes tömítés biztosítása érdekében ütközésig fordítsa el a tartályfedelet a tartálytartón.

7 Tegye a tartályszerelvényt fertőtlenítőszóróba.

8 Ellenőrizze, hogy lefelé, a TÖLTÉS állásban van e a Töltés forgatógomb, illetve 10-e a Fordulatszám-szabályozó forgatógomb beállítása.



9 Fordítsa a fertőtlenítőszórót fejjel lefelé.
A. Irányítsa a fertőtlenítőszórót a hulladékgyűjtő tartályba.
B. 10 másodpercig tartsa meghúzva a ravaszt a szivattyú kitisztításához.
• MEGJEGYZÉS: Nem fecskendezi ki a vizet, hanem visszakeringteti a szivattyún keresztül a tartályba.



10 Fordítsa a Töltés forgatógombot előrefelé, a SZÓRÁS állásba.
A. A fertőtlenítőszórót fejjel lefelé fordítva irányítsa a hulladékgyűjtő tartályba.
B. 10 másodpercig tartsa meghúzva a ravaszt szórjon a hulladékgyűjtő tartályba hulladékgyűjtő tartályba.
C. Fordítsa vissza DUGULÁS MEGSZÜNTETÉS állásba a szórófúvókát, majd fejjel lefelé fordítva 30 másodpercig végezzen szórást a hulladékgyűjtő tartályba.
• MEGJEGYZÉS: Ne működtesse folyadék nélkül a fertőtlenítőszórót. A fertőtlenítőszóró szárazon működtetése esetén károsodhat a szivattyú.





11 A. Fordítsa a Töltés forgatógombot a TÖLTÉS állásba, majd bontsa a hálózati kábel csatlakozását (húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját vagy vegye ki az akkumulátort).
B. A fertőtlenítőszer tartályán található címke utasításainak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezze a hulladékgyűjtő tartályban maradt folyadék hulladékkénti elhelyezését.

12 Vegye ki és meleg vízzel tisztítsa meg a szórófúvókát, szórófejvédőt, szivattyú szűrőt, tartálytartót és a tartályfedelet. Meleg vízzel megnedvesített kendővel tisztítsa meg a fertőtlenítőszóró burkolatát.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha nem szór a fertőtlenítőszóró, akkor az alábbi lépések egyikével próbálkozzon:

- Ellenőrizze, hogy egy földelt hálózati csatlakozóaljzatba van-e csatlakoztatva a fertőtlenítőszóró hálózati kábele, illetve teljesen feltöltött akkumulátor van-e benne.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e eldugulva a szórófúvóka. A fertőtlenítőszóró kézikönyvének Eldugult szórófúvóka tisztítása című részében nézze meg a szórófúvóka megfordításának és dugulás egyszerű megszüntetésének a módját.
- Ellenőrizze, hogy szorosan zár-e a tartályfedél. Ha nincs megfelelően meghúzva a tartályfedél, akkor levegő juthat a FlexLiner tartályba és ez megszünteti a vákuumot.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e a tartálytartóra csavarva a tartályfedél. Ha meghúzott állapotban menetek láthatóak a tartályfedél alatt, akkor kiugrott a menetből a fedél.
- Olyan sérülés szempontjából ellenőrizze, mint például a FlexLiner felső részén előforduló repedés. NE HASZNÁLJA, ha sérült.
- Ellenőrizze, hogy csak egy a FlexLiner tartály van-e a tartálytartóban. Észrevétlen maradhat, ha több FlexLiners tartály van szorosan egymásba téve.
- Ismételje meg az INDÍTÁS 5. lépését, annak ellenőrzésével, hogy a FlexLiner tartályból maradéktalanul eltávolításra került-e a levegő.
- Szükség esetén cserélje ki a VacuValve vákuumszelep sapkát. Két új VacuValve vákuumszelep sapka jár a fertőtlenítőszórójához.
- További információkért a fertőtlenítőszóró kézikönyvének Hibaelhárítás című részét nézze meg.

SERVICE
to every customer, every time

?? WWW ??
www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7971, E átdolgozás, 2020. október. Eredeti utasítások. Ez a Gyors üzembe helyezési útmutató román nyelvet tartalmaz.
Forrás kézikönyvek: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Szerzői jog 2020